

ORTA GERİLİM EK MAŞONLARI BÜKÜMLERİ

Kilemens Kodu	St- Al İletken	Büküm Sayısı	Maşon sayısı
FAB 40	SWALLOOW AWG 3	3,5 DEVİR	1
FAB 63	RAWEN AWG 0	4 DEVİR	1
FAB 99	PIEGON AWG 000	4 DEVİR	2

ORTA GERİLİM BAĞ TELLERİNİN ÇAPLARI

St- Al İletken		Taşıyıcı som bağ telinin çapı (mm)
SWALLOOW AWG 3		4,25
RAWEN AWG 0		5,65
PIEGON AWG 000		5,65

ALÇAK GERİLİM EK MAŞONLARI BÜKÜMLERİ

Kilemens Kodu	St- Al İletken	Büküm Sayısı
FAB 25	ROSE AWG 4	3,5 DEVİR
FAB 25	LILY AWG 3	3,5 DEVİR
FAB 40	IRIS AWG 2	3,5 DEVİR
FAB 40	PANSY AWG 1	3,5 DEVİR
FAB 40	POPPY AWG 0	4 DEVİR
FAB 63	ASTER AWG00	4 DEVİR
FAB 99	PHLOX AWG 000	4 DEVİR


ALÇAK GERİLİM BAĞ TELLERİNİN ÇAPLARI

ROSE AWG 4		4,25
LILY AWG 3		4,25
IRIS AWG 2		4,25
PANSY AWG 1		5,65
POPPY AWG 0		5,65
ASTER AWG00		5,65
PHLOX AWG 000		5,65

**ALÇAK GERİLİM İLETKENLERİNİN 1 KV İZALATÖRLERE BAKIR (CU) ve (AL)
ALİMİNYUM İLETKENLERİN BAĞLANTILARI**

ALÇAK GERİLİM BAĞ TELLERİNİN ÇAPLARI		
ROSE AWG 4		4,25
LILY AWG 3		4,25
IRIS AWG 2		4,25
PANSY AWG 1		5,65
POPPY AWG 0		5,65
ASTER AWG00		5,65
PHLOX AWG 000		5,65


BAKIR İLETKENLİ ŞEBEKELER

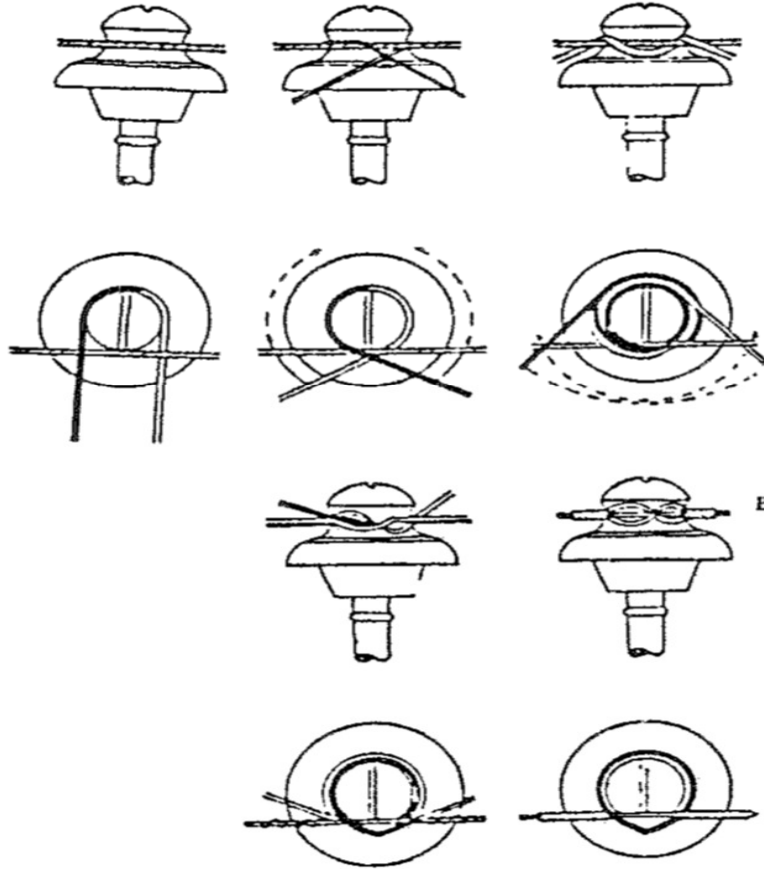

TAŞIYICI BAĞ

ŞEKİL: 1


**ALİMİNYUM İLETKENLİ
ŞEBEKELER**

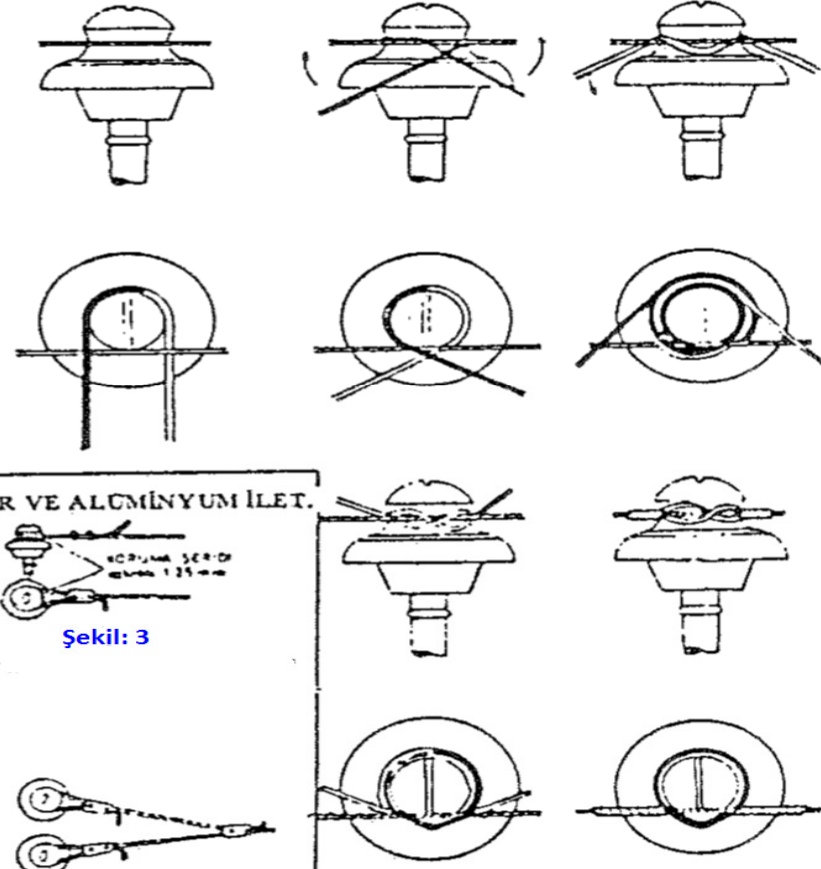

TAŞIYICI BAĞ

ŞEKİL: 2

BAKIR VE ALUMİNYUM İLET.



Şekil: 3



**Durdurucu ve NİHAYET
Bağı (Hat sonu)**

Şekil: 4



